


図2 配水フロー

消毒薬タンク (P) ポンプ

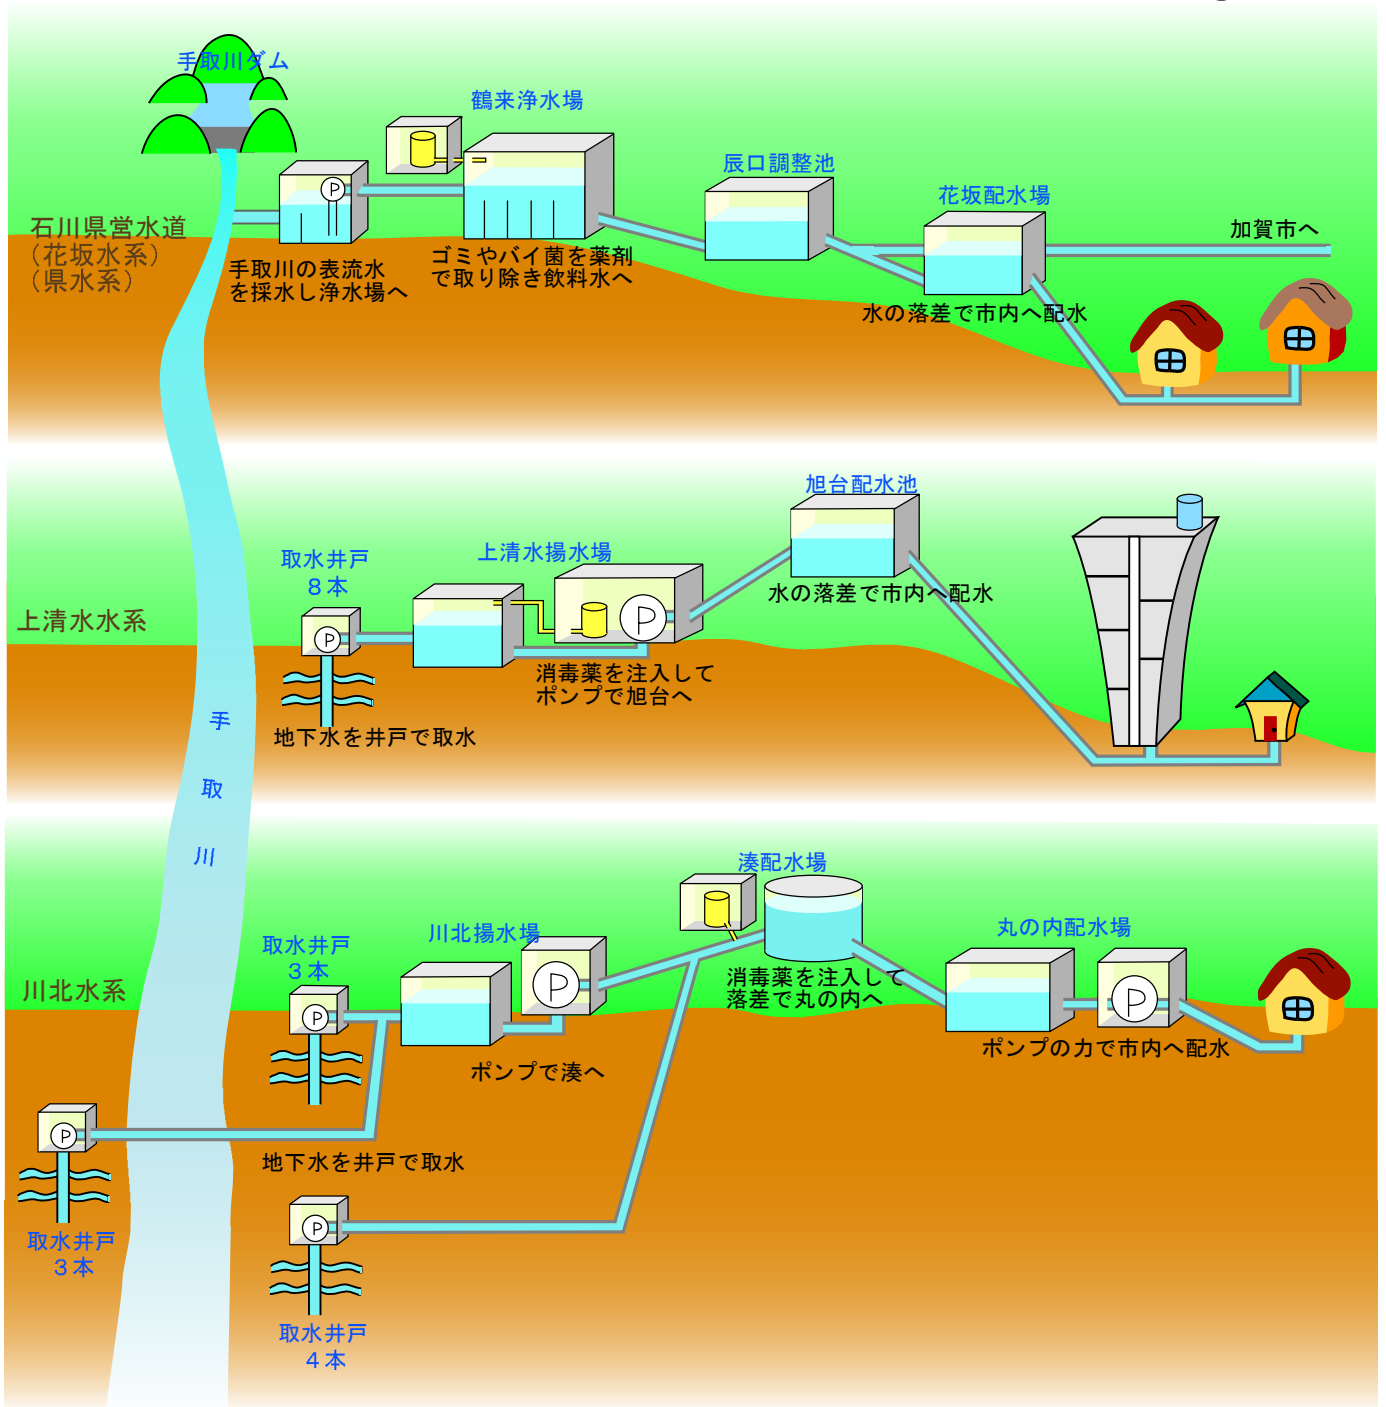

このように、手取川表流水より県水系および地下水より上清水水系、川北水系の計3つの水系より採水し、小松市内へ配水しています。