

Ⅶ 電気・ガス・水道

59. 電灯契約口数・使用電力量

単位：口，千kwh

| 年度 | 総数 | | 定額電灯等 | | 従量電灯A・B等 | | 従量電灯C等 | | 臨時電灯 | | 年 |
|--------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|---------|------|-------|----|
| | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | |
| 平成19年度 | 65,174 | 298,745 | 17,519 | 10,928 | 38,035 | 160,544 | 9,310 | 125,685 | 310 | 1,588 | 19 |
| 20 | 65,288 | 299,661 | 17,628 | 10,877 | 37,042 | 150,999 | 10,398 | 135,678 | 220 | 2,107 | 20 |
| 21 | 65,417 | 299,873 | 17,693 | 10,869 | 36,175 | 142,314 | 11,295 | 145,176 | 254 | 1,514 | 21 |
| 22 | 65,546 | 323,560 | 17,733 | 10,852 | 35,222 | 147,862 | 12,341 | 163,351 | 250 | 1,495 | 22 |
| 23 | 65,914 | 317,172 | 17,858 | 10,859 | 34,555 | 136,573 | 13,294 | 168,316 | 207 | 1,425 | 23 |
| 24 | 66,300 | 316,630 | 17,966 | 10,622 | 34,092 | 130,481 | 14,046 | 174,101 | 196 | 1,426 | 24 |

資料：北陸電力株式会社小松支社

(注)契約口数は年度末値

60. 電力契約口数・使用電力量

単位：口，千kwh

| 年度 | 総数 | | 業務用電力 | | 小口電力 | | 大口電力 | | その他電力 | | 年 |
|--------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|--------|----|
| | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | |
| 平成19年度 | 10,283 | 667,067 | 431 | 166,550 | 7,428 | 215,236 | 49 | 268,559 | 2,375 | 16,722 | 19 |
| 20 | 9,891 | 628,446 | 444 | 168,744 | 7,225 | 192,749 | 46 | 250,912 | 2,176 | 16,041 | 20 |
| 21 | 9,635 | 541,035 | 449 | 165,695 | 7,029 | 169,760 | 41 | 191,293 | 2,116 | 14,287 | 21 |
| 22 | 9,442 | 607,289 | 447 | 169,379 | 6,885 | 195,490 | 42 | 227,343 | 2,068 | 15,078 | 22 |
| 23 | 9,234 | 598,545 | 464 | 163,296 | 6,753 | 192,836 | 41 | 228,350 | 1,976 | 14,063 | 23 |
| 24 | 8,989 | 559,483 | 465 | 164,327 | 6,575 | 182,814 | 41 | 198,275 | 1,908 | 14,067 | 24 |

資料：北陸電力株式会社小松支社

(注)契約口数は年度末値

61. ガス製造量、供給量及び供給戸数

単位：11,000kcal/m³


| 年月 | ガス製造量 | 供給量 | | | | | 供給戸数(戸) | 年月 | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----|
| | | 総量 | 家庭用 | 工業用 | 商業用 | 公務用 | | | 医薬用 |
| 平成19年 | 7,670,490 | 7,466,090 | 2,340,988 | 2,211,938 | 864,594 | 836,836 | 1,211,734 | 10,982 | 19 |
| 20 | 7,859,426 | 7,623,668 | 2,330,365 | 2,312,796 | 876,265 | 933,253 | 1,170,989 | 10,922 | 20 |
| 21 | 7,105,921 | 6,981,500 | 2,287,935 | 1,881,579 | 841,188 | 842,532 | 1,128,266 | 10,867 | 21 |
| 22 | 7,595,726 | 7,462,895 | 2,285,815 | 2,071,800 | 851,905 | 1,014,782 | 1,238,593 | 10,796 | 22 |
| 23 | 7,588,570 | 7,371,628 | 2,263,321 | 2,062,301 | 884,726 | 951,083 | 1,210,197 | 10,854 | 23 |
| 24 | 7,708,693 | 7,560,375 | 2,299,601 | 2,131,673 | 899,710 | 1,010,563 | 1,218,828 | 10,783 | 24 |
| 24年 1月 | 778,629 | 714,913 | 286,793 | 82,225 | 93,708 | 116,495 | 135,692 | 10,796 | 1月 |
| 2 | 836,906 | 866,480 | 283,387 | 157,616 | 98,193 | 171,824 | 155,460 | 10,839 | 2 |
| 3 | 756,674 | 756,155 | 267,170 | 156,770 | 85,069 | 121,255 | 125,891 | 10,854 | 3 |
| 4 | 569,825 | 669,141 | 255,844 | 177,273 | 76,158 | 63,442 | 96,424 | 10,841 | 4 |
| 5 | 571,696 | 544,135 | 187,715 | 213,514 | 56,132 | 26,902 | 59,872 | 10,832 | 5 |
| 6 | 496,286 | 534,483 | 158,407 | 227,831 | 59,331 | 34,222 | 54,692 | 10,828 | 6 |
| 7 | 561,903 | 522,992 | 130,413 | 175,806 | 69,250 | 66,223 | 81,300 | 10,760 | 7 |
| 8 | 589,107 | 538,343 | 104,058 | 121,877 | 87,821 | 103,563 | 121,024 | 10,771 | 8 |
| 9 | 523,239 | 605,416 | 96,524 | 203,347 | 78,393 | 105,294 | 121,858 | 10,777 | 9 |
| 10 | 501,663 | 427,862 | 110,994 | 167,586 | 54,893 | 37,515 | 56,874 | 10,774 | 10 |
| 11 | 709,655 | 621,167 | 178,324 | 258,004 | 60,366 | 47,884 | 76,589 | 10,759 | 11 |
| 12 | 813,110 | 759,288 | 239,972 | 189,824 | 80,396 | 115,944 | 133,152 | 10,783 | 12 |

資料：小松ガス株式会社

使用電力量の推移

(千kwh)

「59. 電灯契約口数・使用電力量」、「60. 電力契約口数・使用電力量」をグラフにしたもの

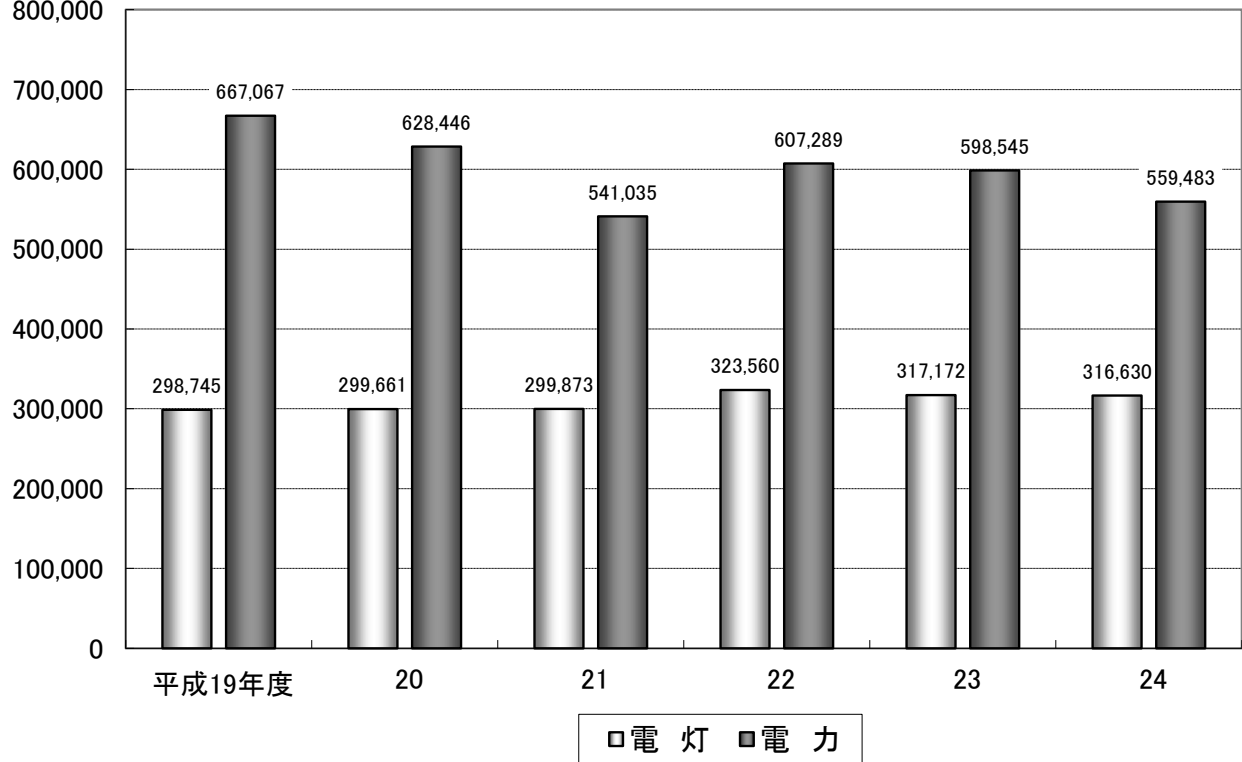


資料：北陸電力株式会社小松支社

ガス製造量、供給量の推移

(11,000kcal/m³)

「61. ガス製造量、供給量および供給戸数」をグラフにしたもの

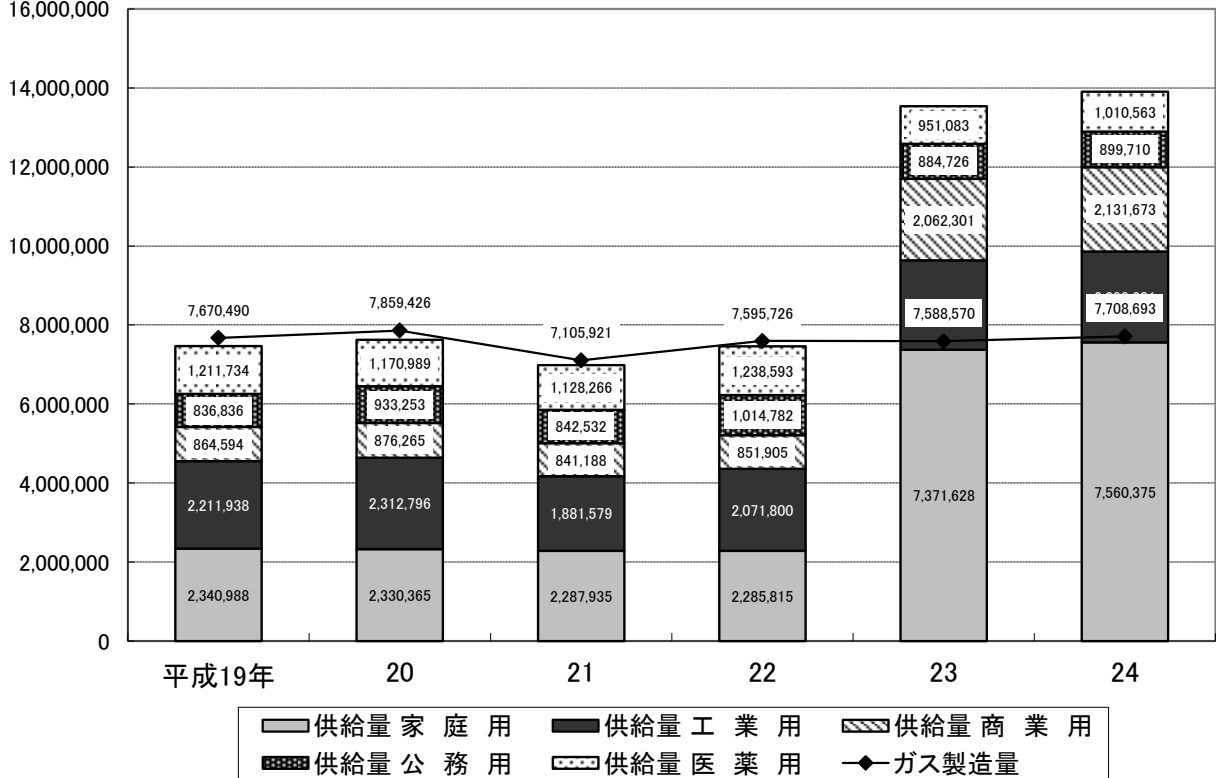

資料：小松ガス株式会社

62. 上水道給水人口及び給水戸数

| 年 度 | 給水人口 | 給水戸数 | メ ー タ ー 設 置 数 | | |
|--------|---------|--------|---------------|--------|-------|
| | | | 総 数 | 一 般 用 | 公衆浴場用 |
| 平成19年度 | 110,007 | 38,470 | 39,511 | 39,489 | 22 |
| 20 | 109,908 | 38,942 | 39,656 | 39,636 | 20 |
| 21 | 109,259 | 38,973 | 39,686 | 39,667 | 19 |
| 22 | 109,508 | 39,842 | 39,864 | 39,846 | 18 |
| 23 | 109,097 | 40,016 | 40,216 | 40,199 | 17 |
| 24 | 108,496 | 39,970 | 40,496 | 40,479 | 17 |

資料：上下水道局料金業務課


63. 上水道使用量

単位：立方メートル

| 年 度 | 総 数 (有効水量) | 専 用 栓 | | 有効水量のうち 無 収 水 量 |
|--------|---------------|------------|--------|--------------------|
| | | 一 般 用 | 公衆浴場用 | |
| 平成19年度 | 15,142,779 | 15,043,513 | 99,266 | 439,597 |
| 20 | 14,855,523 | 14,768,480 | 87,043 | 430,107 |
| 21 | 14,438,473 | 14,351,890 | 86,583 | 411,216 |
| 22 | 14,631,454 | 14,545,993 | 85,461 | 458,902 |
| 23 | 14,193,557 | 13,714,917 | 87,381 | 391,259 |
| 24 | 14,034,637 | 13,565,951 | 81,026 | 387,660 |

資料：上下水道局料金業務課

上水道給水人口・給水戸数および使用量の推移

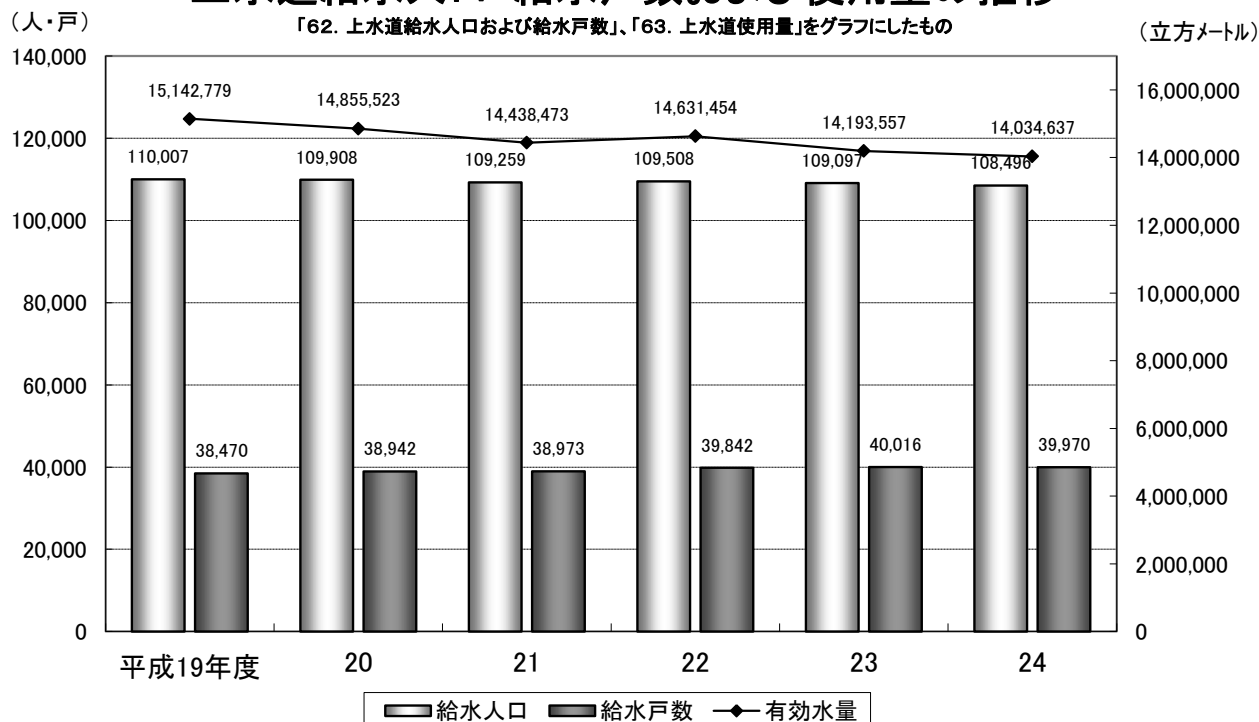

資料：上下水道局料金業務課

【用語解説】

有効水量：使用上有効と見られる水量で、メーターで計量された水量、もしくは需要者に到達したものと見られる水量

6 4. 簡易水道給水量

単位：立方メートル

| 年 度 | 人 口 | 戸 数 | 給 水 量 |
|--------|-----|-----|-------|
| 平成19年度 | | 412 | 155 |
| 20 | | 398 | 155 |
| 21 | | 391 | 154 |
| 22 | | 378 | 152 |
| 23 | | 364 | 148 |
| 24 | | 344 | 138 |

資料：上下水道局料金業務課

簡易水道施設

池城町簡易水道

中ノ峠・嵐地区飲料水供給施設

下大杉町簡易水道

麦口地区簡易水道

赤瀬町飲料水供給施設

尾小屋・西俣地区簡易水道


6 5. 公共下水道の概況

| 年 度 | 行政区域内 人口 (A) | 処理区域内 人口 (B) | 普 及 率 (B/A) | 水洗化人口 (C) | 処理区域戸数 (D) | 水洗化率 (C/B) |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 平成22年度 | 108,375 | 69,987 | 64.6 | 50,316 | 25,510 | 71.9 |
| 23 | 108,134 | 71,544 | 66.2 | 52,850 | 26,312 | 73.9 |
| 24 | 109,062 | 74,225 | 68.1 | 55,530 | 27,696 | 74.8 |

資料：上下水道局上下水道建設課

公共下水道の概況

「65. 公共下水道の概況」をグラフにしたもの

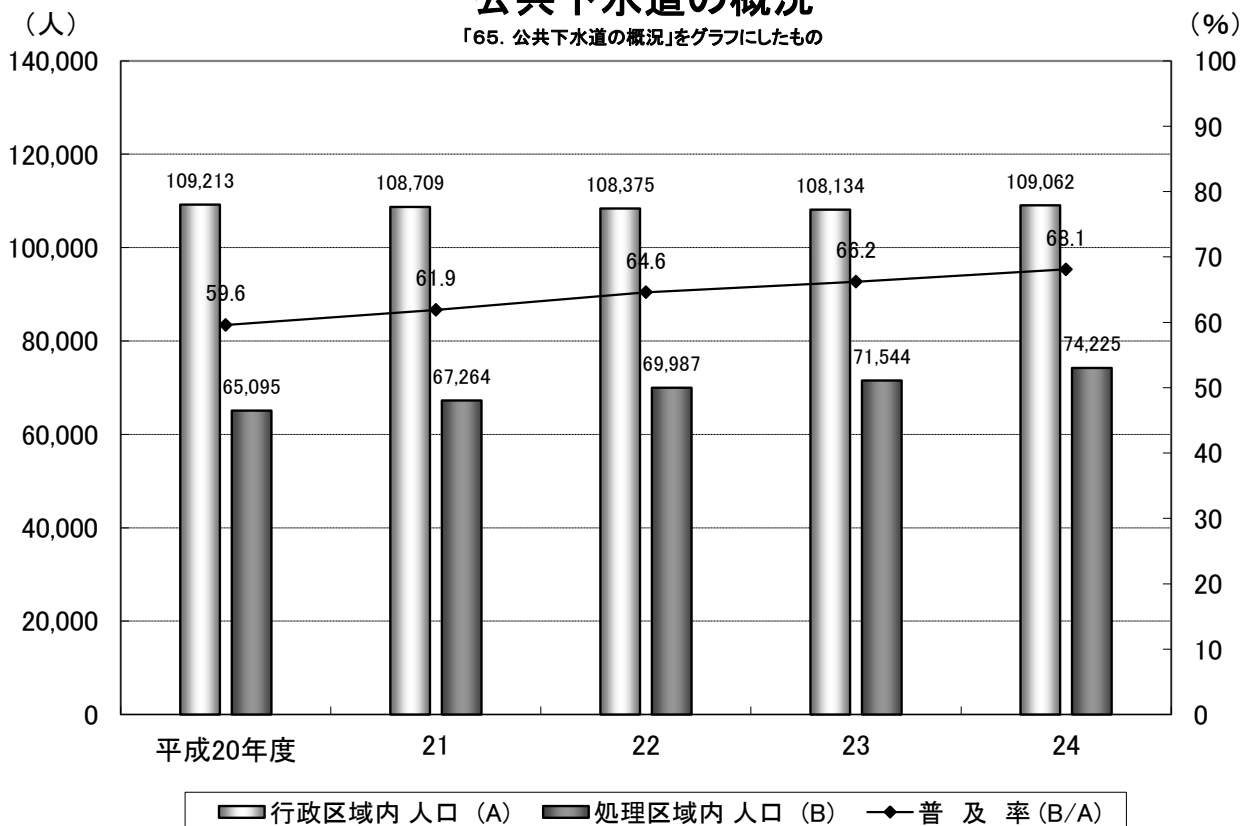

資料：上下水道局下水道課