

Ⅶ 電 気 ・ ガ ス ・ 水 道

59. 電灯契約口数・使用電力量

単位：口， kWh

| 年度 | 総 数 | | 定 額 電 灯 等 | | 従量電灯A・B等 | | 従量電灯C等 | | 臨 時 電 灯 | | 年 |
|--------|--------|---------|-----------|--------|----------|---------|--------|---------|---------|-------|----|
| | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | |
| 平成20年度 | 65,288 | 299,661 | 17,628 | 10,877 | 37,042 | 150,999 | 10,398 | 135,678 | 220 | 2,107 | 20 |
| 21 | 65,417 | 299,873 | 17,693 | 10,869 | 36,175 | 142,314 | 11,295 | 145,176 | 254 | 1,514 | 21 |
| 22 | 65,546 | 323,560 | 17,733 | 10,852 | 35,222 | 147,862 | 12,341 | 163,351 | 250 | 1,495 | 22 |
| 23 | 65,914 | 317,172 | 17,858 | 10,859 | 34,555 | 136,573 | 13,294 | 168,316 | 207 | 1,425 | 23 |
| 24 | 66,300 | 316,630 | 17,966 | 10,622 | 34,092 | 130,481 | 14,046 | 174,101 | 196 | 1,426 | 24 |
| 25 | 66,639 | 314,316 | 17,690 | 10,332 | 33,721 | 124,731 | 14,949 | 177,821 | 279 | 1,432 | 25 |

資料：北陸電力株式会社小松支社

(注) 契約口数は年度末値

60. 電力契約口数・使用電力量

単位：口， kWh

| 年度 | 総 数 | | 業 務 用 電 力 | | 小 口 電 力 | | 大 口 電 力 | | そ の 他 電 力 | | 年 |
|--------|-------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|----|
| | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | 契約口数 | 使用電力量 | |
| 平成20年度 | 9,891 | 628,446 | 444 | 168,744 | 7,225 | 192,749 | 46 | 250,912 | 2,176 | 16,041 | 20 |
| 21 | 9,635 | 541,035 | 449 | 165,695 | 7,029 | 169,760 | 41 | 191,293 | 2,116 | 14,287 | 21 |
| 22 | 9,442 | 607,289 | 447 | 169,379 | 6,885 | 195,490 | 42 | 227,343 | 2,068 | 15,078 | 22 |
| 23 | 9,234 | 598,545 | 464 | 163,296 | 6,753 | 192,836 | 41 | 228,350 | 1,976 | 14,063 | 23 |
| 24 | 8,989 | 559,483 | 465 | 164,327 | 6,575 | 182,814 | 41 | 198,275 | 1,908 | 14,067 | 24 |
| 25 | 8,804 | 563,331 | 476 | 164,539 | 6,441 | 187,696 | 41 | 197,860 | 1,846 | 13,236 | 25 |

資料：北陸電力株式会社小松支社

(注) 契約口数は年度末値

61. ガス製造量、供給量及び供給戸数

単位：11,000kcal/m³


| 年 月 | ガス製造量 | 供 給 量 | | | | | 供給戸数 (戸) | 年月 | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-------|
| | | 総 量 | 家 庭 用 | 工 業 用 | 商 業 用 | 公 務 用 | | | 医 薬 用 |
| 平成20年 | 7,859,426 | 7,623,668 | 2,330,365 | 2,312,796 | 876,265 | 933,253 | 1,170,989 | 10,922 | 20 |
| 21 | 7,105,921 | 6,981,500 | 2,287,935 | 1,881,579 | 841,188 | 842,532 | 1,128,266 | 10,867 | 21 |
| 22 | 7,595,726 | 7,462,895 | 2,285,815 | 2,071,800 | 851,905 | 1,014,782 | 1,238,593 | 10,796 | 22 |
| 23 | 7,588,570 | 7,371,628 | 2,263,321 | 2,062,301 | 884,726 | 951,083 | 1,210,197 | 10,854 | 23 |
| 24 | 7,708,693 | 7,560,375 | 2,299,601 | 2,131,673 | 899,710 | 1,010,563 | 1,218,828 | 10,783 | 24 |
| 25 | 7,759,438 | 7,614,199 | 2,247,584 | 2,208,207 | 874,464 | 972,200 | 1,311,744 | 10,797 | 25 |
| 25年 1月 | 800,833 | 718,294 | 278,807 | 61,168 | 94,978 | 121,504 | 161,837 | 10,775 | 1月 |
| 2 | 797,826 | 868,733 | 307,649 | 145,934 | 101,558 | 151,544 | 162,048 | 10,788 | 2 |
| 3 | 703,124 | 717,591 | 254,811 | 154,313 | 79,598 | 99,159 | 129,710 | 10,796 | 3 |
| 4 | 597,842 | 600,215 | 220,645 | 159,514 | 64,335 | 51,249 | 104,472 | 10,784 | 4 |
| 5 | 570,719 | 567,142 | 202,681 | 189,605 | 60,159 | 35,185 | 79,512 | 10,782 | 5 |
| 6 | 520,924 | 558,299 | 150,281 | 243,947 | 59,366 | 42,550 | 62,155 | 10,788 | 6 |
| 7 | 620,237 | 526,625 | 113,906 | 160,408 | 67,344 | 85,709 | 99,258 | 10,772 | 7 |
| 8 | 613,328 | 617,545 | 105,225 | 189,288 | 82,043 | 104,182 | 136,807 | 10,773 | 8 |
| 9 | 515,075 | 569,759 | 99,612 | 212,281 | 68,671 | 81,742 | 107,453 | 10,818 | 9 |
| 10 | 526,927 | 475,128 | 118,868 | 181,853 | 60,903 | 48,559 | 64,945 | 10,812 | 10 |
| 11 | 702,361 | 585,632 | 167,713 | 248,340 | 56,010 | 42,927 | 70,642 | 10,798 | 11 |
| 12 | 790,242 | 809,236 | 227,386 | 261,556 | 79,499 | 107,890 | 132,905 | 10,797 | 12 |

資料：小松ガス株式会社

使用電力量の推移

(千kwh)
700,000

「59. 電灯契約口数・使用電力量」、「60. 電力契約口数・使用電力量」をグラフにしたもの

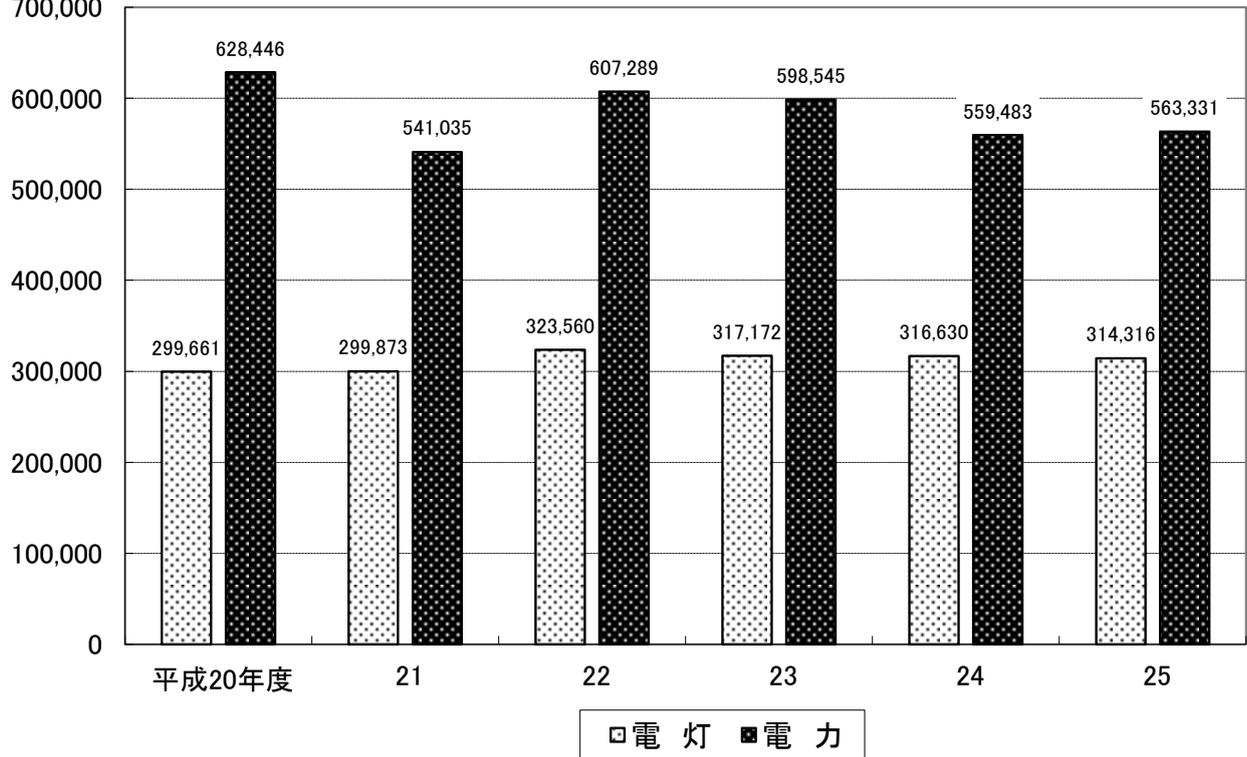


資料：北陸電力株式会社小松支社

ガス製造量、供給量の推移

(11,000kcal/m³)

「61. ガス製造量、供給量および供給戸数」をグラフにしたもの

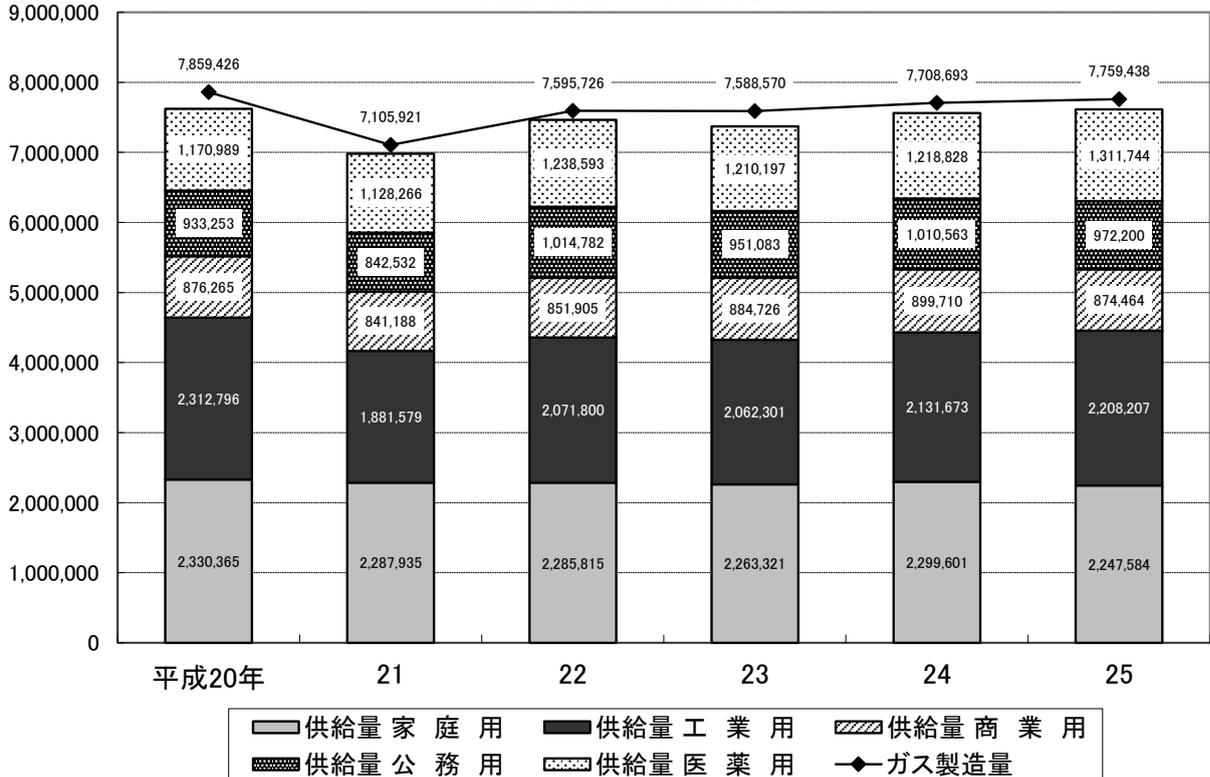

資料：小松ガス株式会社

62. 上水道給水人口及び給水戸数

| 年 度 | 給水人口 | 給水戸数 | メ ー タ ー 設 置 数 | | |
|--------|---------|--------|---------------|--------|-------|
| | | | 総 数 | 一 般 用 | 公衆浴場用 |
| 平成20年度 | 109,908 | 38,942 | 39,656 | 39,636 | 20 |
| 21 | 109,259 | 38,973 | 39,686 | 39,667 | 19 |
| 22 | 109,508 | 39,842 | 39,864 | 39,846 | 18 |
| 23 | 109,097 | 40,016 | 40,216 | 40,199 | 17 |
| 24 | 108,496 | 39,970 | 40,496 | 40,479 | 17 |
| 25 | 108,213 | 40,438 | 40,891 | 40,874 | 17 |

資料：上下水道局料金業務課


63. 上水道使用量

単位：立方メートル

| 年 度 | 総 数 (有効水量) | 専 用 栓 | | 有効水量のうち 無 収 水 量 |
|--------|---------------|------------|--------|--------------------|
| | | 一 般 用 | 公衆浴場用 | |
| 平成20年度 | 14,855,523 | 14,768,480 | 87,043 | 430,107 |
| 21 | 14,438,473 | 14,351,890 | 86,583 | 411,216 |
| 22 | 14,631,454 | 14,545,993 | 85,461 | 458,902 |
| 23 | 14,193,557 | 13,714,917 | 87,381 | 391,259 |
| 24 | 14,034,637 | 13,565,951 | 81,026 | 387,660 |
| 25 | 13,743,432 | 13,295,769 | 61,222 | 386,441 |

資料：上下水道局料金業務課

上水道給水人口・給水戸数および使用量の推移

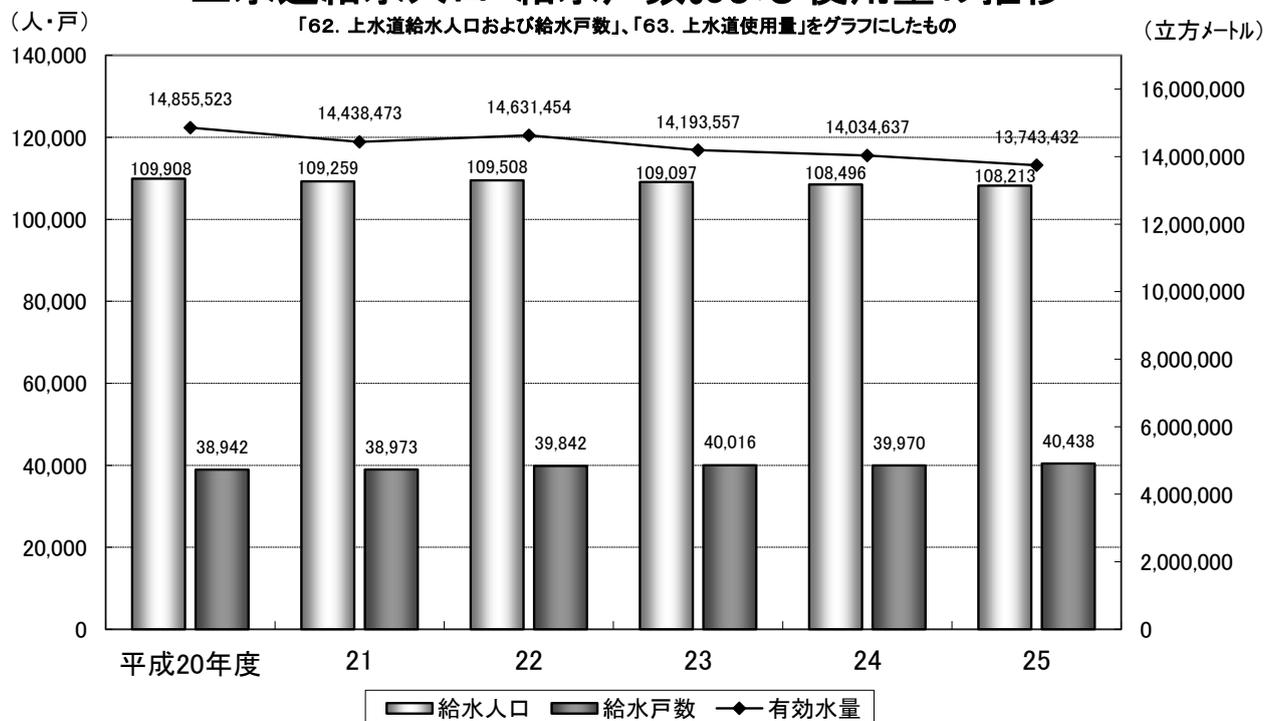

資料：上下水道局料金業務課

【用語解説】

有効水量：使用上有効と見られる水量で、メーターで計量された水量、もしくは需要者に到達したものと見られる水量

6 4 . 簡易水道給水量

単位：立方メートル

| 年 度 | 人 口 | 戸 数 | 給 水 量 |
|--------|-----|-----|-------|
| 平成20年度 | | 398 | 155 |
| 21 | | 391 | 154 |
| 22 | | 378 | 152 |
| 23 | | 364 | 148 |
| 24 | | 344 | 138 |
| 25 | | 326 | 131 |

資料：上下水道局料金業務課

簡易水道施設

池城町簡易水道

中ノ峠・嵐地区飲料水供給施設

下大杉町簡易水道

麦口地区簡易水道

赤瀬町飲料水供給施設

尾小屋・西俣地区簡易水道


6 5 . 公共下水道の概況

| 年 度 | 行政区域内 人口 (A) | 処理区域内 人口 (B) | 普 及 率 (B/A) | 水洗化人口 (C) | 処理区域戸数 (D) | 水洗化率 (C/B) |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 平成20年度 | 109,213 | 65,095 | 59.6 | 44,157 | 23,355 | 67.8 |
| 21 | 108,709 | 67,264 | 61.9 | 47,649 | 24,323 | 70.8 |
| 22 | 108,375 | 69,987 | 64.6 | 50,316 | 25,510 | 71.9 |
| 23 | 108,134 | 71,544 | 66.2 | 52,850 | 26,312 | 73.9 |
| 24 | 109,062 | 74,225 | 68.1 | 55,530 | 27,696 | 74.8 |
| 25 | 108,750 | 77,134 | 70.9 | 59,629 | 29,195 | 77.3 |

資料：上下水道局上下水道建設課

公共下水道の概況

「65. 公共下水道の概況」をグラフにしたもの

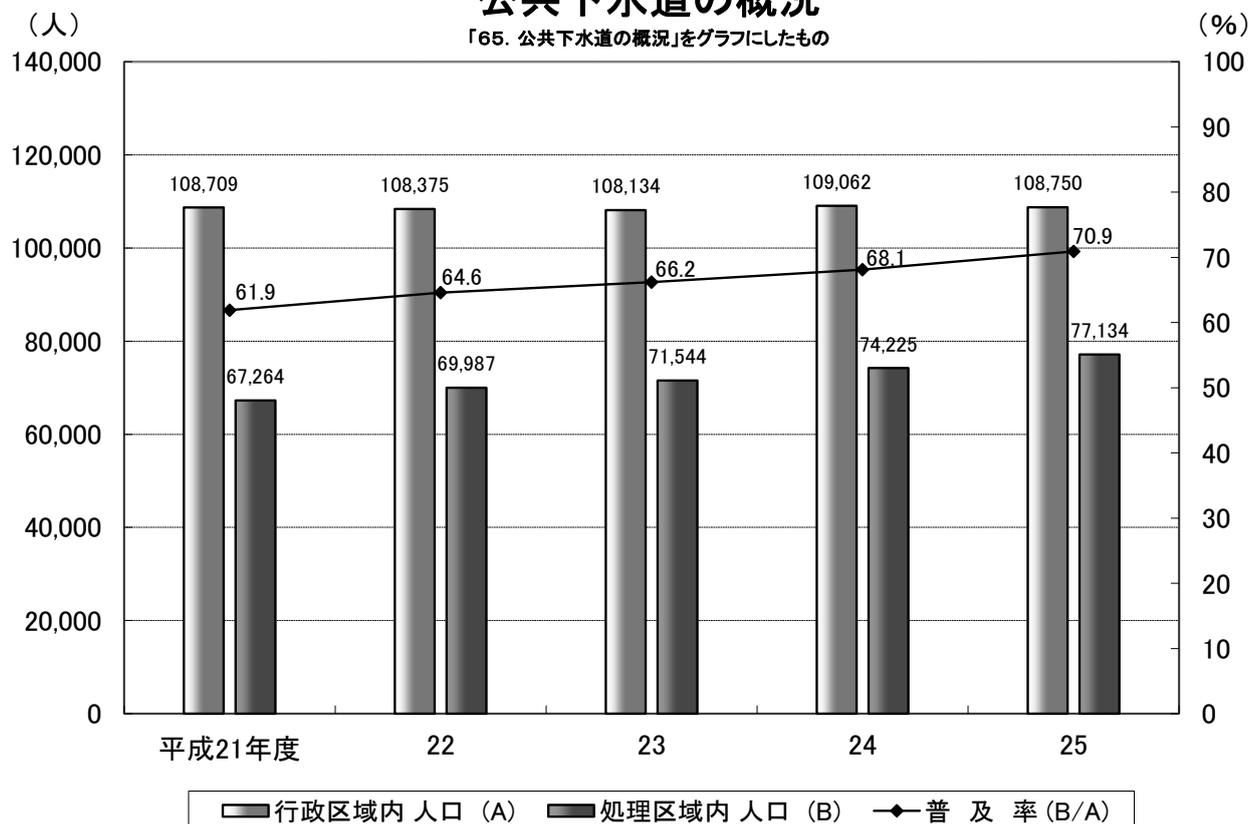

資料：上下水道局上下水道建設課